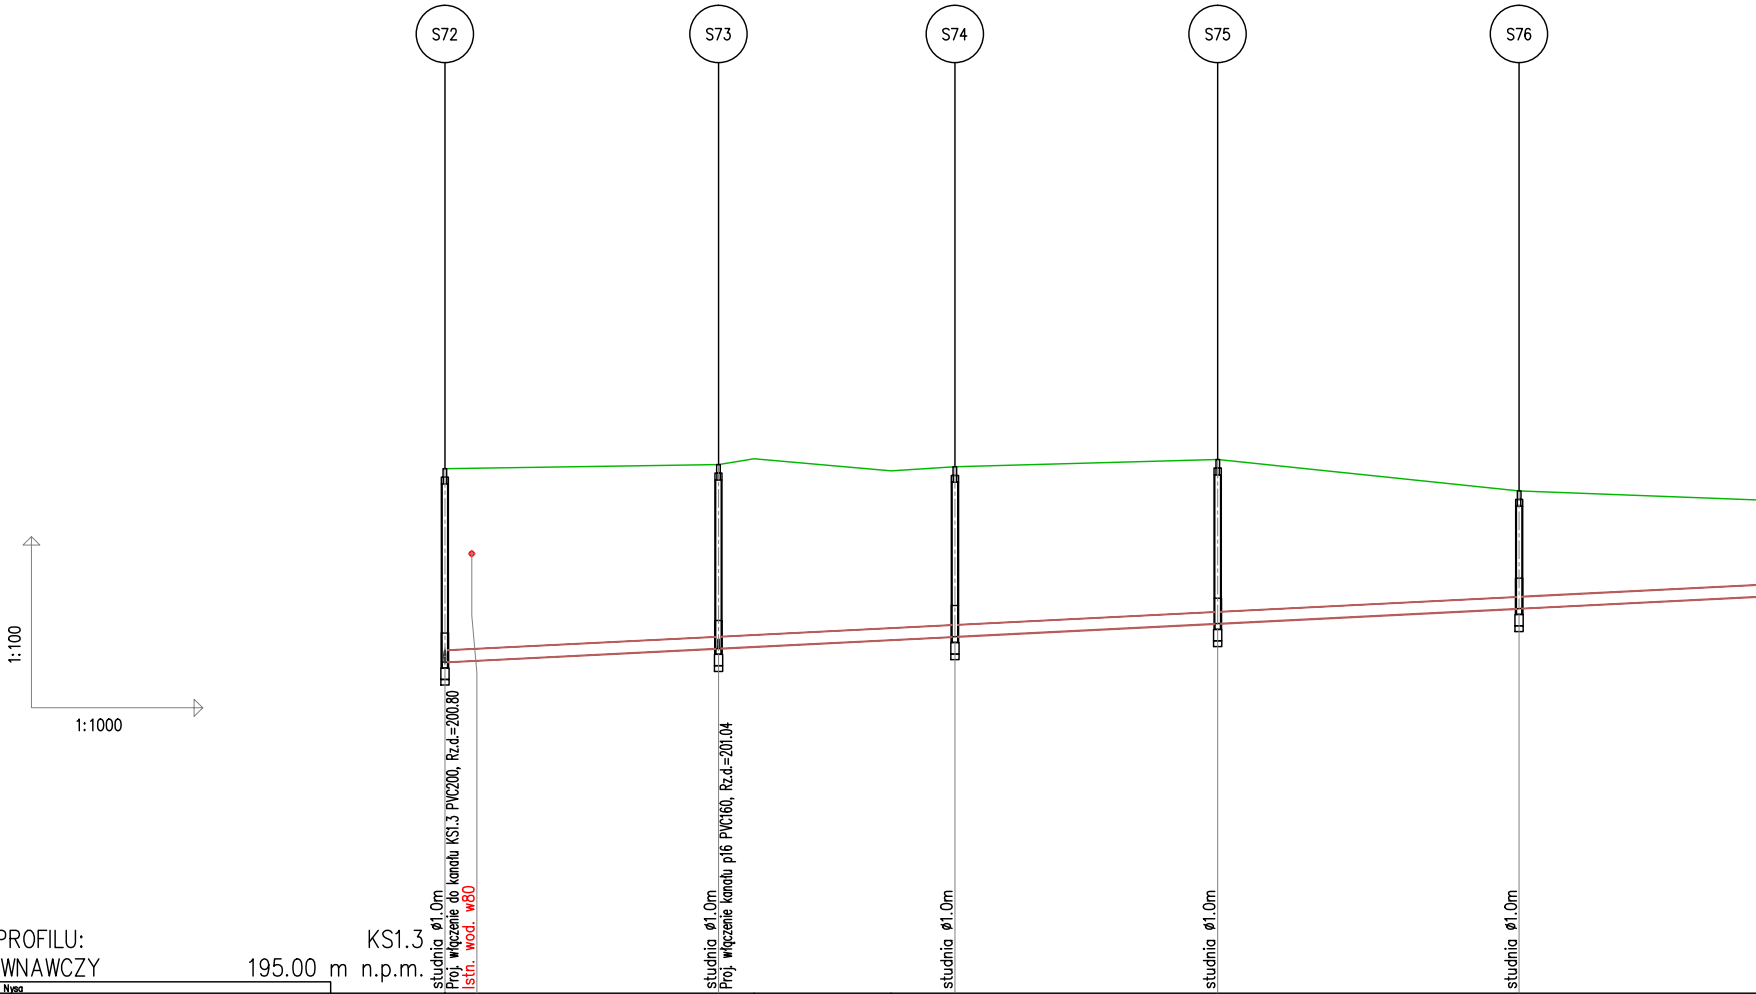
S72
S73
S74
S75
S76
1:100
1:1000
studnia ø1.0m
Proj. włączenie do kanału KS1.3 PVC200, Rz.d.=200.80
Istn. wod. w80
studnia ø1.0m
Proj. włączenie kanału p16 PVC160, Rz.d.=201.04
studnia ø1.0m
studnia ø1.0m
studnia ø1.0m

OZNACZENIE PROFILU: KS1.3
POZIOM PORÓWNAWCZY 195.00 m n.p.m.

PROJEKT Żwirki i Wigury 6/2 Nysa

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNA TERENU ISTN. | 204.19 | | | 204.26 | 204.36 | | 204.15 | 204.22 | | 204.35 | | 203.80 | |
| RZĘDNA DNA KANAŁU | 200.80 | 200.82 | | 201.04 | | | | 201.25 | | 201.47 | | 201.74 | |
| ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU | 3.39 | | | 3.22 | | | | 2.97 | | 2.88 | | 2.06 | |
| SPADKI, DŁUGOŚCI | 5‰ | | | | | | | | | | | | |
| ŚREDNICA, MATERIAŁ | | | | | | | | | | | | | |
| ROBOTY ZIEMNE, ODWODNIENIE | | | | | | | | | | | | | |
| RODZAJ NAWIERZCHNI | | | | | | | | | | | | | grunt |
| ODLEGŁOŚCI | 0.0 | 4.5 | 48.0 | 48.0 | | 41.5 | | 89.5 | 46.0 | 35.5 | 52.5 | 88.0 | 52.5 |
| HEKTOMETRY | S72<br>0 | | | S73 | | | | S74 | 1 | S75 | | S76 | 2 |

Generator rysunkowy 7.31 (www.epi-graf.com.pl)

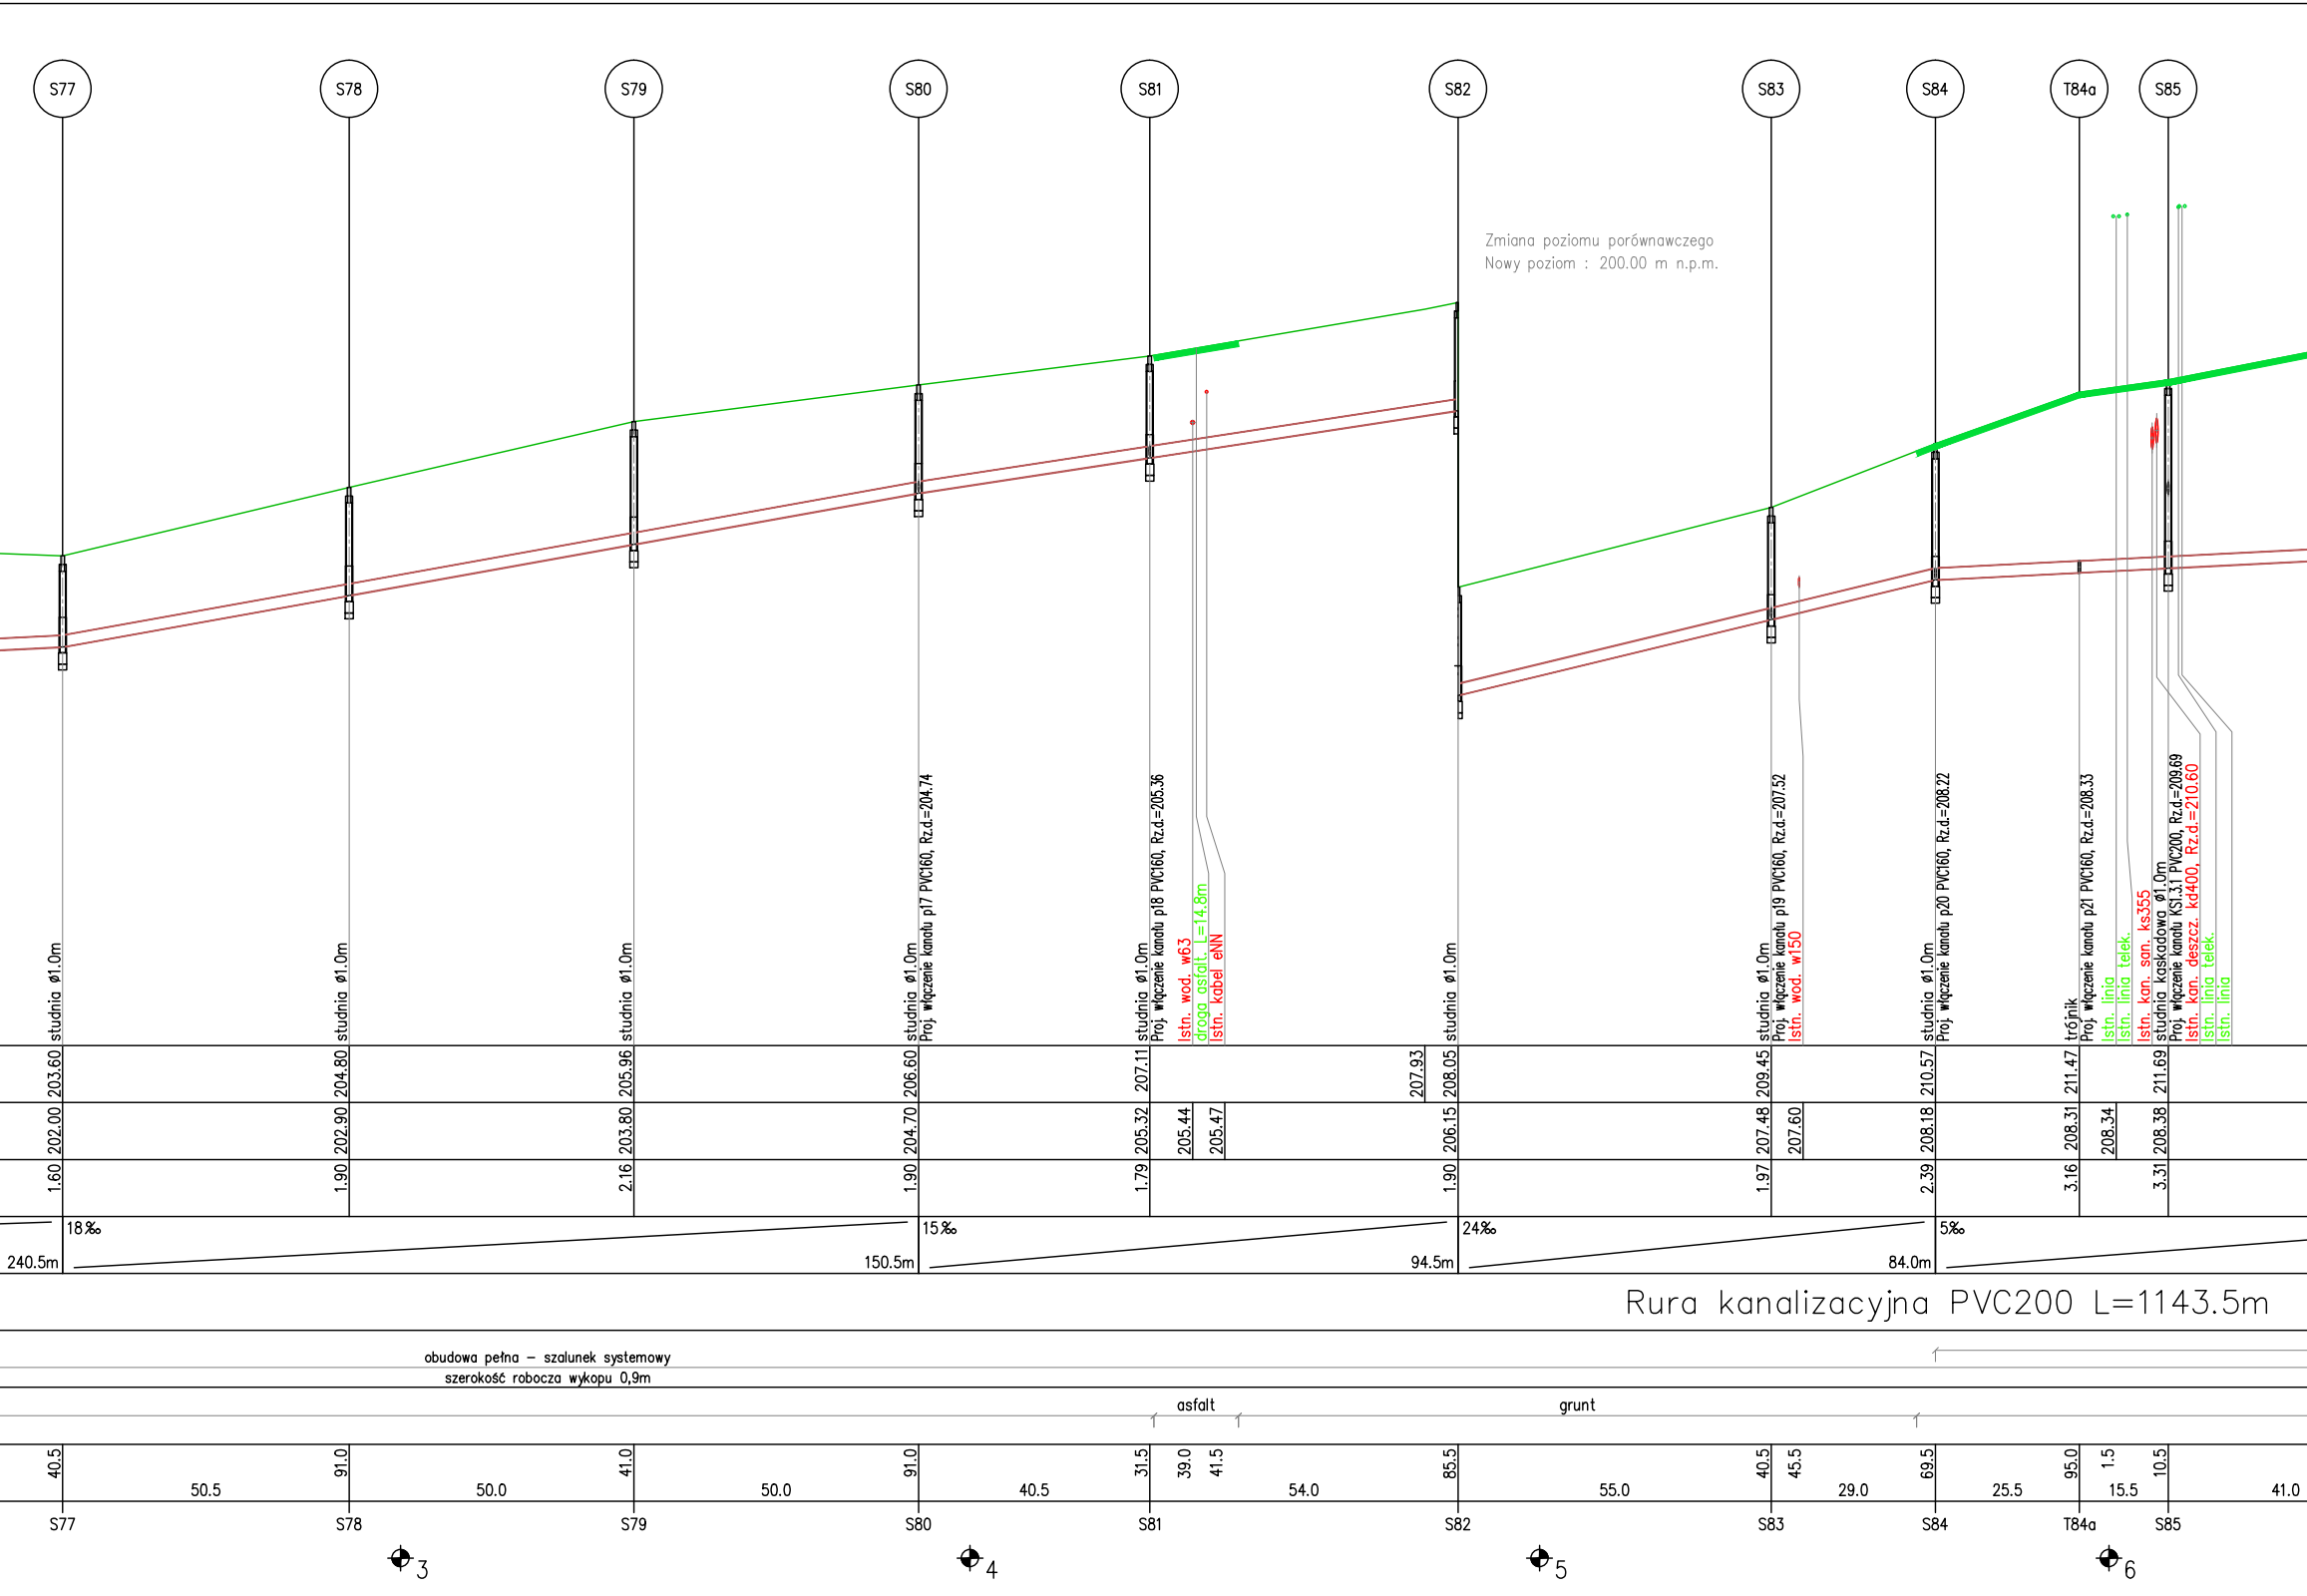
S77
S78
S79
S80
S81
S82
S83
S84
T84a
S85
Zmiana poziomu porównawczego
Nowy poziom : 200.00 m n.p.m.
studnia ø1.0m
203.60
202.00
1.60
studnia ø1.0m
204.80
202.90
1.90
studnia ø1.0m
205.96
203.80
2.16
studnia ø1.0m
Proj. włączenie kanału p17 PVC160, Rz.d.=204.74
206.60
204.70
1.90
studnia ø1.0m
Proj. włączenie kanału p18 PVC160, Rz.d.=205.36
Istn. wod. w63
droga asfalt. L=14.8m
Istn. kabel eNN
207.11
205.32
205.44
205.47
1.79
207.93
studnia ø1.0m
208.05
206.15
1.90
studnia ø1.0m
Proj. włączenie kanału p19 PVC160, Rz.d.=207.52
Istn. wod. w150
209.45
207.48
207.60
1.97
studnia ø1.0m
Proj. włączenie kanału p20 PVC160, Rz.d.=208.22
210.57
208.18
2.39
trójnik
Proj. włączenie kanału p21 PVC160, Rz.d.=208.33
211.47
208.31
3.16
Istn. linia
Istn. linia telek.
208.34
Istn. kan. san. ks355
studnia kaskadowa ø1.0m
Proj. włączenie kanału KS1.3.1 PVC200, Rz.d.=209.69
Istn. kan. deszcz. kd400, Rz.d.=210.60
Istn. linia telek.
Istn. linia
211.69
208.38
3.31
240.5m
18‰
150.5m
15‰
94.5m
24‰
84.0m
5‰
Rura kanalizacyjna PVC200 L=1143.5m
obudowa pełna – szalunek systemowy
szerokość robocza wykopu 0,9m
asfalt
grunt
40.5
50.5
91.0
50.0
41.0
50.0
91.0
40.5
31.5
39.0
41.5
54.0
85.5
55.0
40.5
45.5
29.0
69.5
25.5
95.0
1.5
15.5
10.5
41.0
S77
S78
S79
S80
S81
S82
S83
S84
T84a
S85
3
4
5
6

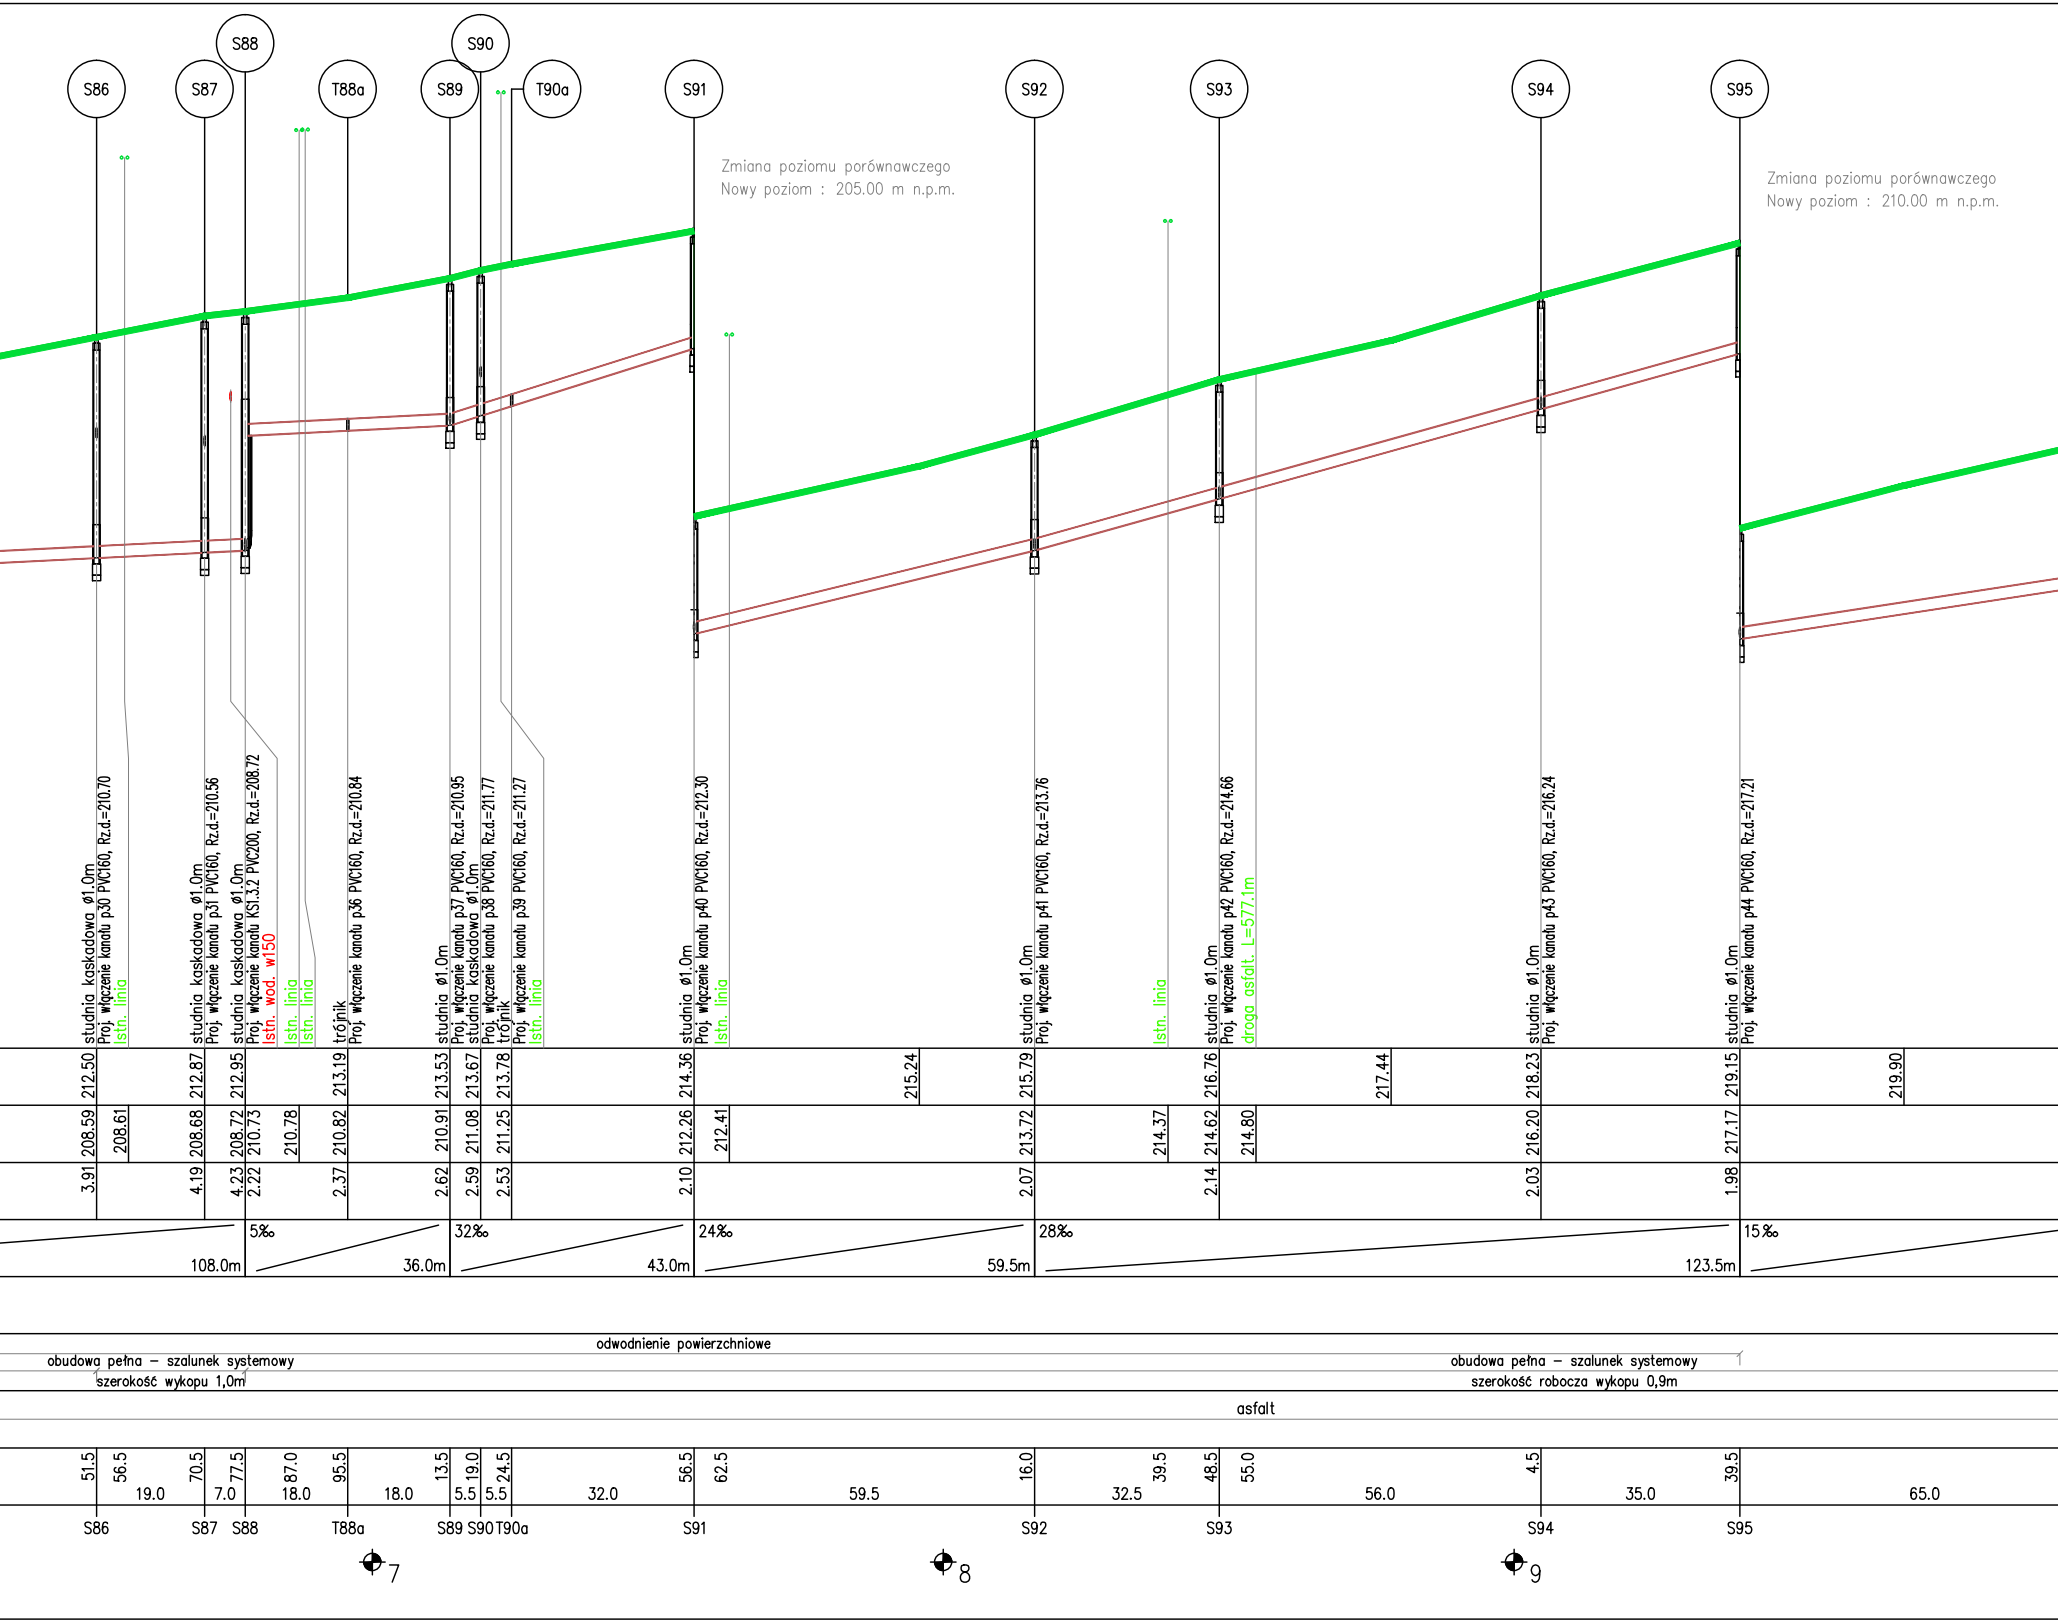
S86
S87
S88
T88a
S89
S90
T90a
S91
S92
S93
S94
S95
Zmiana poziomu porównawczego
Nowy poziom : 205.00 m n.p.m.
Zmiana poziomu porównawczego
Nowy poziom : 210.00 m n.p.m.
studnia kaskadowa ø1.0m
Proj. włączenie kanału p30 PVC160, Rz.d.=210.70
Istn. linia
studnia kaskadowa ø1.0m
Proj. włączenie kanału p31 PVC160, Rz.d.=210.56
studnia kaskadowa ø1.0m
Proj. włączenie kanału KS1.3.2 PVC200, Rz.d.=208.72
Istn. wod. w150
Istn. linia
Istn. linia
trójnik
Proj. włączenie kanału p36 PVC160, Rz.d.=210.84
studnia ø1.0m
Proj. włączenie kanału p37 PVC160, Rz.d.=210.95
studnia kaskadowa ø1.0m
Proj. włączenie kanału p38 PVC160, Rz.d.=211.77
trójnik
Proj. włączenie kanału p39 PVC160, Rz.d.=211.27
Istn. linia
studnia ø1.0m
Proj. włączenie kanału p40 PVC160, Rz.d.=212.30
Istn. linia
studnia ø1.0m
Proj. włączenie kanału p41 PVC160, Rz.d.=213.76
Istn. linia
studnia ø1.0m
Proj. włączenie kanału p42 PVC160, Rz.d.=214.66
droga asfalt. L=577.1m
studnia ø1.0m
Proj. włączenie kanału p43 PVC160, Rz.d.=216.24
studnia ø1.0m
Proj. włączenie kanału p44 PVC160, Rz.d.=217.21
212.50
212.87
212.95
213.19
213.53
213.67
213.78
214.36
215.24
215.79
216.76
217.44
218.23
219.15
219.90
208.59
208.61
208.68
208.72
210.73
210.78
210.82
210.91
211.08
211.25
212.26
212.41
213.72
214.37
214.62
214.80
216.20
217.17
3.91
4.19
4.23
2.22
2.37
2.62
2.59
2.53
2.10
2.07
2.14
2.03
1.98
108.0m
5‰
36.0m
32‰
43.0m
24‰
59.5m
28‰
123.5m
15‰
odwodnienie powierzchniowe
obudowa pełna – szalunek systemowy
szerokość wykopu 1,0m
obudowa pełna – szalunek systemowy
szerokość robocza wykopu 0,9m
asfalt
51.5
56.5
19.0
70.5
7.0
77.5
87.0
18.0
95.5
18.0
13.5
5.5
19.0
5.5
24.5
32.0
56.5
62.5
59.5
16.0
32.5
39.5
48.5
55.0
56.0
4.5
35.0
39.5
65.0
S86
S87
S88
T88a
S89
S90
T90a
S91
S92
S93
S94
S95
7
8
9

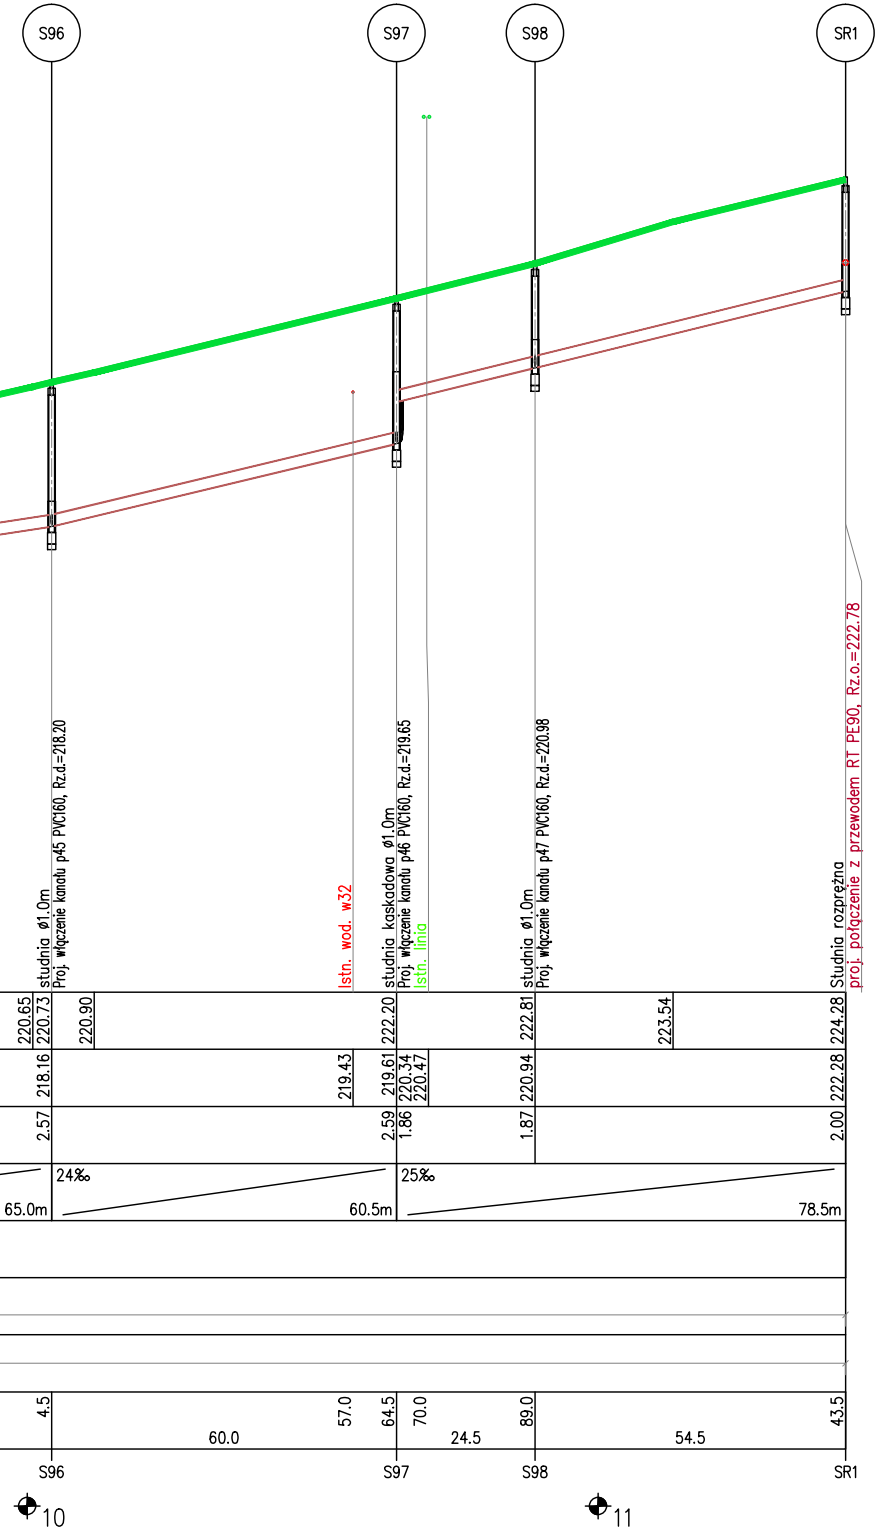
S96
S97
S98
SR1
studnia ø1.0m
Proj. włączenie kanału p45 PVC160, Rz.d.=218.20
Istn. wod. w32
studnia kaskadowa ø1.0m
Proj. włączenie kanału p46 PVC160, Rz.d.=219.65
Istn. linia
studnia ø1.0m
Proj. włączenie kanału p47 PVC160, Rz.d.=220.98
Studnia rozprężna
proj. połączenie z przewodem RT PE90, Rz.o.=222.78
220.65
220.73
220.90
222.20
222.81
223.54
224.28
218.16
219.43
219.61
220.34
220.47
220.94
222.28
2.57
2.59
1.86
1.87
2.00
24‰
25‰
65.0m
60.5m
78.5m
4.5
60.0
57.0
64.5
70.0
24.5
89.0
54.5
43.5
S96
S97
S98
SR1
10
11

OZNACZENIA NAWIERZCHNI

- ① – kostka kamienna (bruk)
- ② – humus + trawa
- ③ – humus
- ④ – beton
- ⑤ – kostka betonowa
- ⑥ – grunt
- ⑦ – asfalt
- ⑧ – płyty chodnikowe 50/50
- ⑨ – płytki betonowe
- ⑩ – płyty kamienne
- ⑪ – trylinka
- ⑫ – tłuczeń
- ⑬ – płyty ażurowe

BIURO:
48–304 Nysa
ul. Mickiewicza 10

tel./fax 077 433 41 12
tel. 077 433 88 78
tel.kom. 665 332 373
projekt.nysa@neostrada.pl

PROJEKT Mirosław Bartocha
SIEDZIBA: 48–304 Nysa, ul. Żwirki i Wigury 6/2
NIP 753–144–86–07 projekt@op.pl

Temat:
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kałków

Przedmiot rysunku:
Profil podłużny kanalizacji sanitarnej: Kanał KS1.3

| Branża: | Funkcja | Imię i nazwisko | Uprawnienia projektowe | Data | Podpis |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanitarna | Projektant | mgr inż. Mirosław Bartocha | 221/93/Op | kwiecień 2011 | |

Stadium dokumentacji: PB
Etap: 2
Skala: 1:100/1000
Nr rys.: 13